


Richtlinien und Entscheidungsmerkblatt (1) für Rauchmelder

Ist der Abstand zwischen der Oberfläche der Decke und der Unterkante des Türsturzes auf einer Seite oder auf beiden Seiten der Tür größer als 1,0 m?


NEIN

JA

2 Deckenmelder + 1 Sturzmelder =
2x DORMA RM und 1 x DORMA RMZ

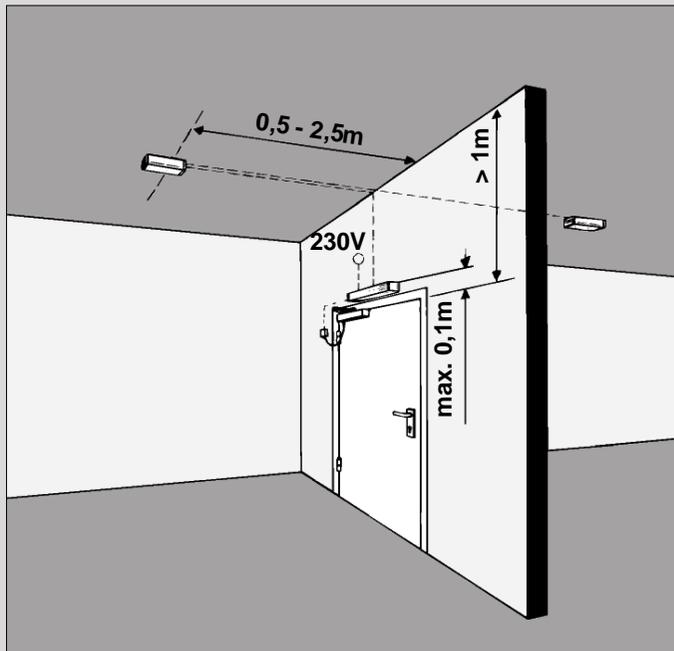

2 Deckenmelder + 1 Sturzmelder =
2x DORMA RM und 1 x DORMA RMZ

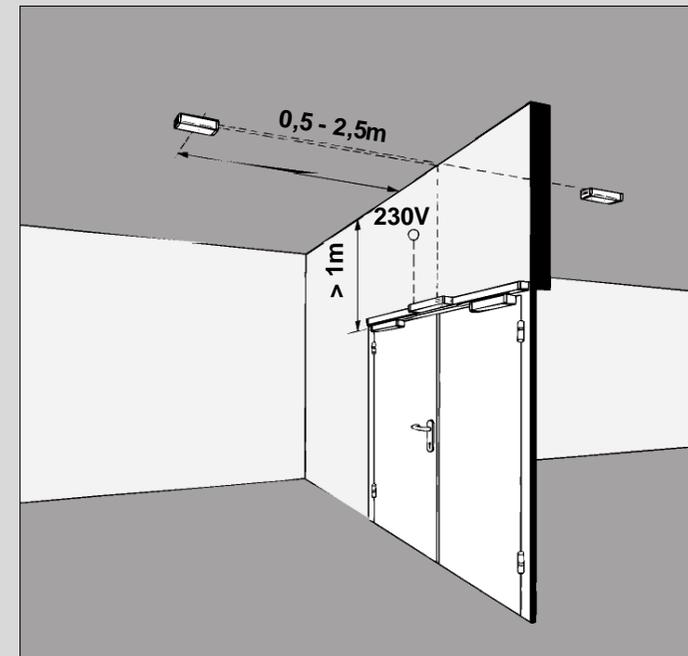


Richtlinien und Entscheidungsmerkblatt (2) für Rauchmelder

Ist die Tür breiter als 3,0 m?


JA

NEIN

2 Deckenmelder = 2 x DORMA RM
und 1 x Energieversorgung DORMA RZ 01

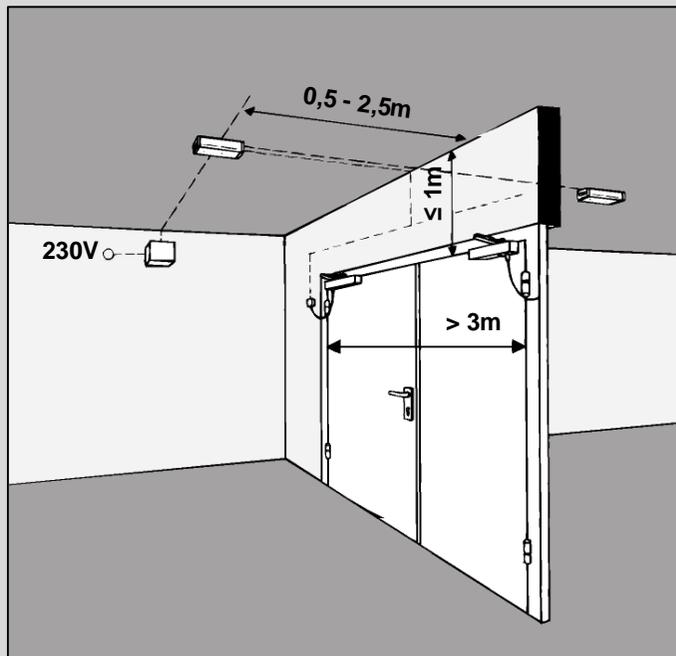

2 Deckenmelder = 2 x DORMA RM
und 1 x Energieversorgung DORMA RZ 01

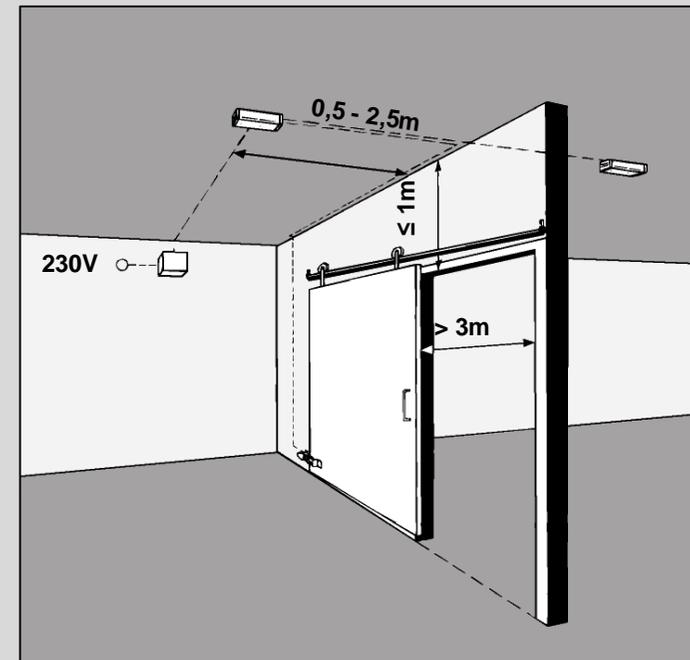


Richtlinien und Entscheidungsmerkblatt (3) für Rauchmelder


Ist die Tür breiter als 3,0 m?

NEIN


1 Sturzmelder = 1x DORMA RMZ

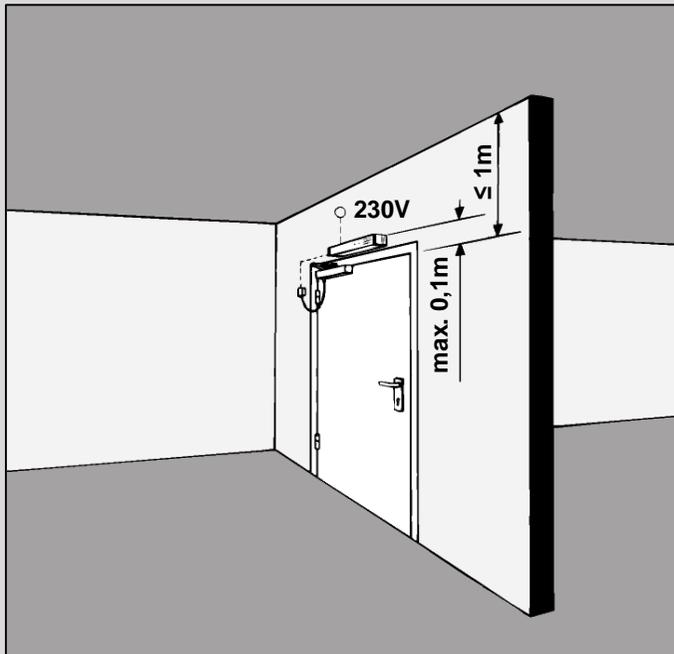

1 Sturzmelder = 1x DORMA RMZ

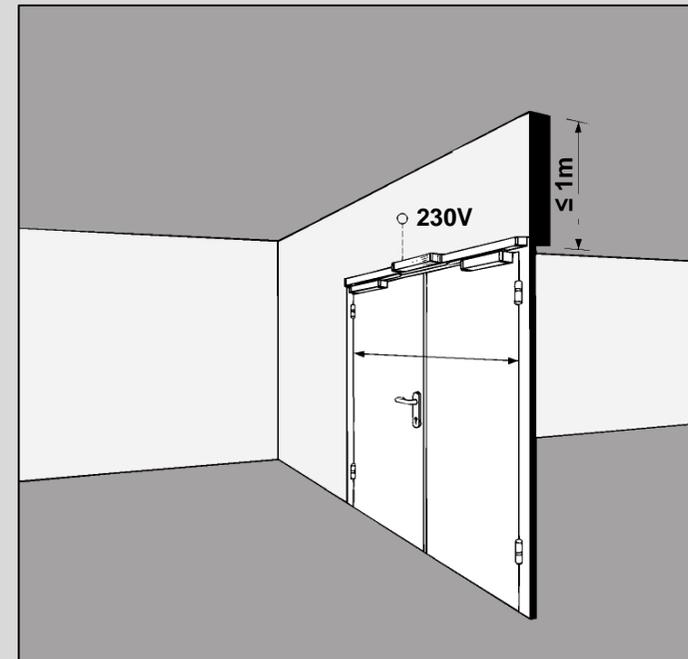

Richtlinien und Entscheidungsmerkblatt (4) für Rauchmelder

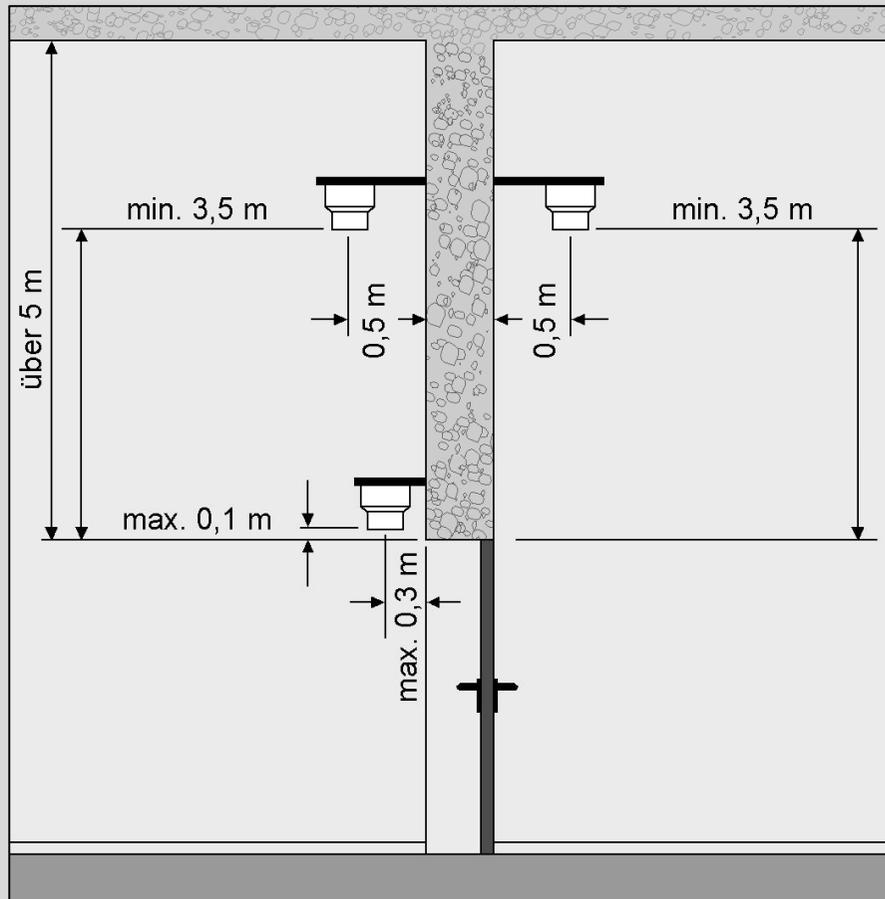

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Wandöffnung größer als 5 m, dann dürfen zugehörige Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens 3,5 m über der Oberkante der Wandöffnung und an einer Konsole von 0,5 m Länge angebracht sind.

Mit diesem neuen Beschluß der SVA ist jetzt klar festgelegt, daß in hohen Räumen/ Hallen die Montage des Deckenmelders entfallen kann. Dafür müssen die Rauchschalter an der Wand mit einer Konsole (mit mind. 0,5 m Länge) montiert werden.

Durch diese Ergänzung der Richtlinie wird die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und monatl. Prüfung der Feststellanlage erheblich erleichtert.